

# Управляющие блоки

## для систем вентиляции и кондиционирования.

(TER-9)

### Инструкция по эксплуатации.

#### **1. Применение управляющих блоков.**

Блоки автоматики на базе программируемого термостата TER-9 применяются для комплексной защиты и управления систем вентиляции с электрическими нагревателями.

В блоке объединены силовая часть, для управления вентиляторами и нагревателями, а также схема автоматики и защиты.

#### **2. Условия эксплуатации.**

Управляющие блоки предназначены для установки внутри помещений, в непыльной, сухой среде без химических веществ.

Степень защиты корпуса щита IP 65 при закрытой крышке и IP 40 при открытой. Допустимая температура окружающей среды от +5 до +40 °C.

#### **3. Конструкция.**

Блоки имеют пластиковую, прозрачную крышку, под которой находятся все элементы управления. Силовая часть блока состоит из рубильников, автоматических выключателей, контакторов и клемм.

Регулирующие функции обеспечены применением программируемого термостата марки TER-6, который работает в режиме двухпозиционного регулятора.

Управление и защита осуществляется при помощи логического модуля.

Для предотвращения поражения электрическим током обслуживающего персонала в блоках используется трансформатор (24 V AC) с гальванической развязкой от питающей сети.

#### **4. Регулирующие и защитные функции.**

Управляющие блоки обеспечивают точное регулирование температуры обогрева, высокую стабильность, а также безопасность оборудования.

Управляющие блоки имеют стандартные и расширенные функции.

#### **Стандартные функции.**

- ручной пуск и остановка из управляющего блока
- внешний пуск и остановка при помощи безпотенциального контакта
- управление и защита вентиляторами с термоконтактами мощностью до 5 кВт
- управление сервоприводом воздушной заслонки (24 или 230 вольт)
- регулирование температуры приточного воздуха
- управление и защита электрических обогревателей (до 2 секций)
- задержка отключения приточного вентилятора
- подключение датчика засорения фильтра
- подключение канального датчика температуры воздуха
- подключение датчика перепада давления на вентиляторе

#### **Расширенные функции.**

- подключения вентиляторов без термоконтактов (защита по току с регулировкой)
- подключение дополнительных вентиляторов
- дистанционная сигнализация работы и неисправности
- недельный таймер (автоматическая работа установки по программе включения – выключения)
- подключение вентиляторов мощностью от 5 до 11 кВт.
- подключение вентиляторов со встроенными термометрами-сопротивлениями

#### **5. Управление**


Основные функции управления вентиляционной системой, такие как пуск, останов и деблокировка неисправности осуществляются при помощи кнопок логического модуля, установленного внутри щита.

Изменение установленных значений температуры, а также изменение параметров конфигурации производится при помощи кнопок термостата. На дисплей термостата выводятся показания реальной температуры приточного воздуха и состояние выходных каналов. Дискретность показаний цифрового табло термостата составляет 0,5 °C.

## Пуск и остановка.

Для запуска вентиляционной системы следует включить все автоматические выключатели в щите управления. Затем повернуть ручку основного выключателя в положение «I ON». При наличии сетевого напряжения на дисплее термостата, после загрузки, появятся показания температуры воздуха.

4

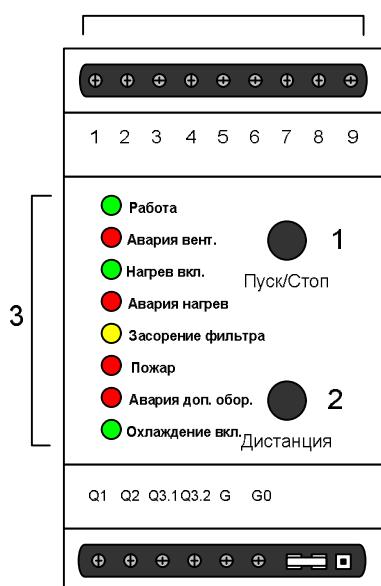

Нажав на кнопку «ПУСК/СТОП» (Рис.1 Поз.1) можно произвести запуск вентиляционной системы в ручном режиме, при этом включится приточный вентилятор, откроется заслонка наружного воздуха, и термостат блока управления будет поддерживать установленную температуру в приточном воздуховоде. О работе вентилятора сигнализирует зеленый цвет светодиода «Работа» (Рис.1 Поз.3). Выключение вентиляционной системы производится повторным нажатием на кнопку «ПУСК/СТОП», при этом вентилятор выключается (после задержки, необходимой для охлаждения нагревателей), заслонка наружного воздуха закроется светодиод «Работа» погаснет.

Нажав на кнопку «ДИСТАНЦИЯ» (Рис.1 Поз.2) можно перевести управляющий блок в дистанционный режим работы (включение и выключение осуществляется при помощи вынесенного контакта или иного устройства).

Включение разрешения на обогрев воздуха происходит при помощи рубильника «Выкл. Нагрева». Светодиод «Нагрев вкл.» при этом загорается зеленым цветом.

## 6. Сигнализация неисправности.

При возникновении аварийных ситуаций блок управления автоматически выключит установку и просигнализирует о причине неисправности. Информацию об аварийных срабатываниях защищ можно посмотреть по сигнальным светодиодам и на логическом модуле (Рис.1 Поз.3).

- перегрев двигателя вентилятора или отсутствие перепада давления – красное свечение светодиода «Авария вент.»
  - перегрев электрического обогревателя – красное свечение светодиода «Авария нагрев»
  - желтый светодиод «Засорение фильтра» сигнализирует о том, что необходимо произвести чистку или замену фильтрующей ткани. Отключения приточной системы по сигналу засорения фильтра не происходит
  - отключение установки по сигналу от противопожарной системы – красное свечение светодиода «Пожар»
- Дляerezапуска вентиляционной установки после срабатывания защиты необходимо нажав на кнопку «ПУСК/СТОП» вернуть ее в исходное (отжатое) положение. Затем, повторным нажатием, можно произвести перезапуск системы, предварительно проверив причину неисправности и устранив ее.



## 7. Установка температуры.

Заводское значение установленной температуры  $20^{\circ}\text{C}$ . Для изменения значения установленной температуры необходимо:

1. Нажать и удерживать кнопку «PRG/+» в течение нескольких секунд - на экране появится:



2. Кратковременно нажимать на кнопку «PRG/+» до появления на экране значения:

T<sub>1</sub> T<sub>2</sub>  
SET 5

3. Нажать на кнопку «OK» - на экране термостата появятся значения:

E01

4. Нажать на кнопку «OK» еще раз - на экране термостата появятся значения устанавливаемой температуры:

20.0

5. Кнопками «PRG/+» или «MAN/-» - установить необходимое значение, например:

22.0

6. Нажать на кнопку «OK» для подтверждения установленного значения – на экране появится значение:

T<sub>1</sub> T<sub>2</sub>  
SET 5


7. Нажать на кнопку «MAN2/ESC» для выхода из режима установки температуры.

### 9. Изменение параметров конфигурации.

Все параметры конфигурации заранее запрограммированы на оптимальные режимы работы, поэтому не нуждаются в изменениях. Если по каким либо причинам необходимо провести коррекцию программы, то для этого необходимо нажать на кнопку и удерживать кнопку «PRG/+» в течение нескольких секунд, для перехода в режим программирования. Затем, используя кнопки термостата, перемещаться по меню, делая необходимые изменения. Ниже приведена блок-схема программирования.

В режим программирования войдете длительным нажатием кнопки **PRG**.

Кратким нажатием **PRG** - листаем подменю, кнопками **+/ -** задаем параметры.

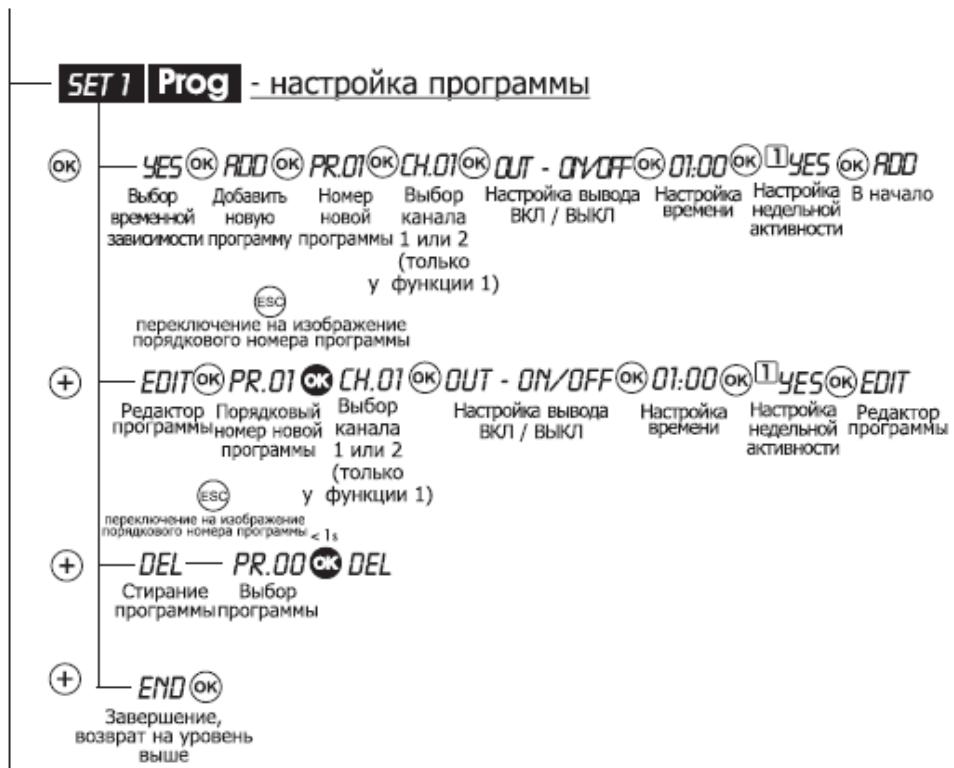

## **SET 2** - настройка даты и времени

**OK** **2000** **01** **23** **05** **22** **22.51** **OK ON \***  
 Настройка Настройка Настройка Настройка Настройка Автоматич.  
 года дня месяца часа минуты переход  
 на зимнее/летнее время

## **SET 3** - "каникулярный режим"

**OK** **ON** **OK 2000** **01** **01:01** — **2000** **01** **01:01**  
 Вкл./ Выкл. год день месяц год день месяц  
 каникулярный Начало каникулярного Окончание каникулярного  
 режима режима режима

Если задана несуществующая или прошедшая дата (в сравнении с актуальной) изобразится - *ERR*.

## **SET-4** - выбор функции

**OK** **FCE 1**  
 Выбор  
функции  
1 - 6; см. графики



Если происходит переход с/ на функцию "FCE 1" термостата, всегда произойдет удаление содержимого памяти программы. FCE 1 располагает двухканальной структурой памяти. Используется для самостоятельного программирования каждого канала

## **SET-5 T1-T2** - настройка температуры T1, T2

**OK** **t 01** **OK 30.0 °C**  
 Выбор канала Настройка температуры

## **SET-6 T1-T2** - настройка гистерезиса

(0,5.. 5 °C)

**OK** **HY 01** **OK 1.0 °C**  
 Выбор канала Настройка гистерезиса

## **SET-7 T1-T2** - настройка дифференции

(1.. 50 °C)

**OK** **20.0 °C**  
 Nastavení difference

## **SET-8 T1-T2 °C/°F** - настройка offset и параметров (-20.. +20 °C)

**OK** **0FS 1** **OK 1,5 °C** **OK 0 °C / 0 °F**  
 Настройка канала offset Настройка offset Выбор градусов °C и °F

## **SET-9** - настройка времени задержки

**OK** **DY 01** **OK :01**  
 Настройки канала Настройка задержки в диапазоне 0-60 сек

**END**

Для блоков управления используется 4 тип подпрограммы термостата. На рисунке даны диаграмма работы и описание параметров.




### 10. Термепературные датчики.

К управляющим блокам, для измерения температуры приточного воздуха, подключаются датчики, имеющие характеристику чувствительного элемента NTC 12k $\Omega$ m. Канальный датчик является обязательным.

Для управляющих блоков рекомендуются следующий тип датчика:

KTF1 NTC 12K

Датчик крепится в воздуховоде на прямом участке при помощи прилагаемого крепежного приспособления.

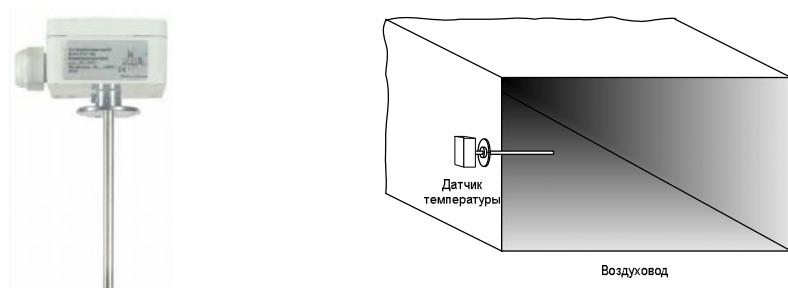

### 12. Дифференциальные датчики давления.

Датчики дифференциального давления подключаются к блокам управления для сигнализации засорения воздушного фильтра или контроля давления вентилятора.



### 13. Монтаж блоков управления.

При монтаже необходимо обеспечивать свободный доступ обслуживающего персонала к блоку управления для проведения монтажных работ и профилактического, сервисного обслуживания.


Электромонтаж имеет право проводить только персонал с соответствующими полномочиями.

Блоки управления имеют следующие размеры (AxBxC): 380x570x140 (54 модуля). Для блоков работающих с электрическими нагревателями мощностью 45 или 60 кВт дополнительно изготавливается пластиковый силовой щит, который имеет размеры 600x300x214.

Подвод кабеля осуществляется через специальные резиновые сальники в верхней и нижней части блоков. Подключение силовых элементов, таких как вентиляторы и нагреватели, производится к клеммам в нижней части блока. Подключение датчиков, приводов воздушных заслонок производится к клеммам в верхней части.

Подключение датчика температуры осуществляется непосредственно на клеммы термостата.

Внешний вид и расположение элементов внутри щита управления.

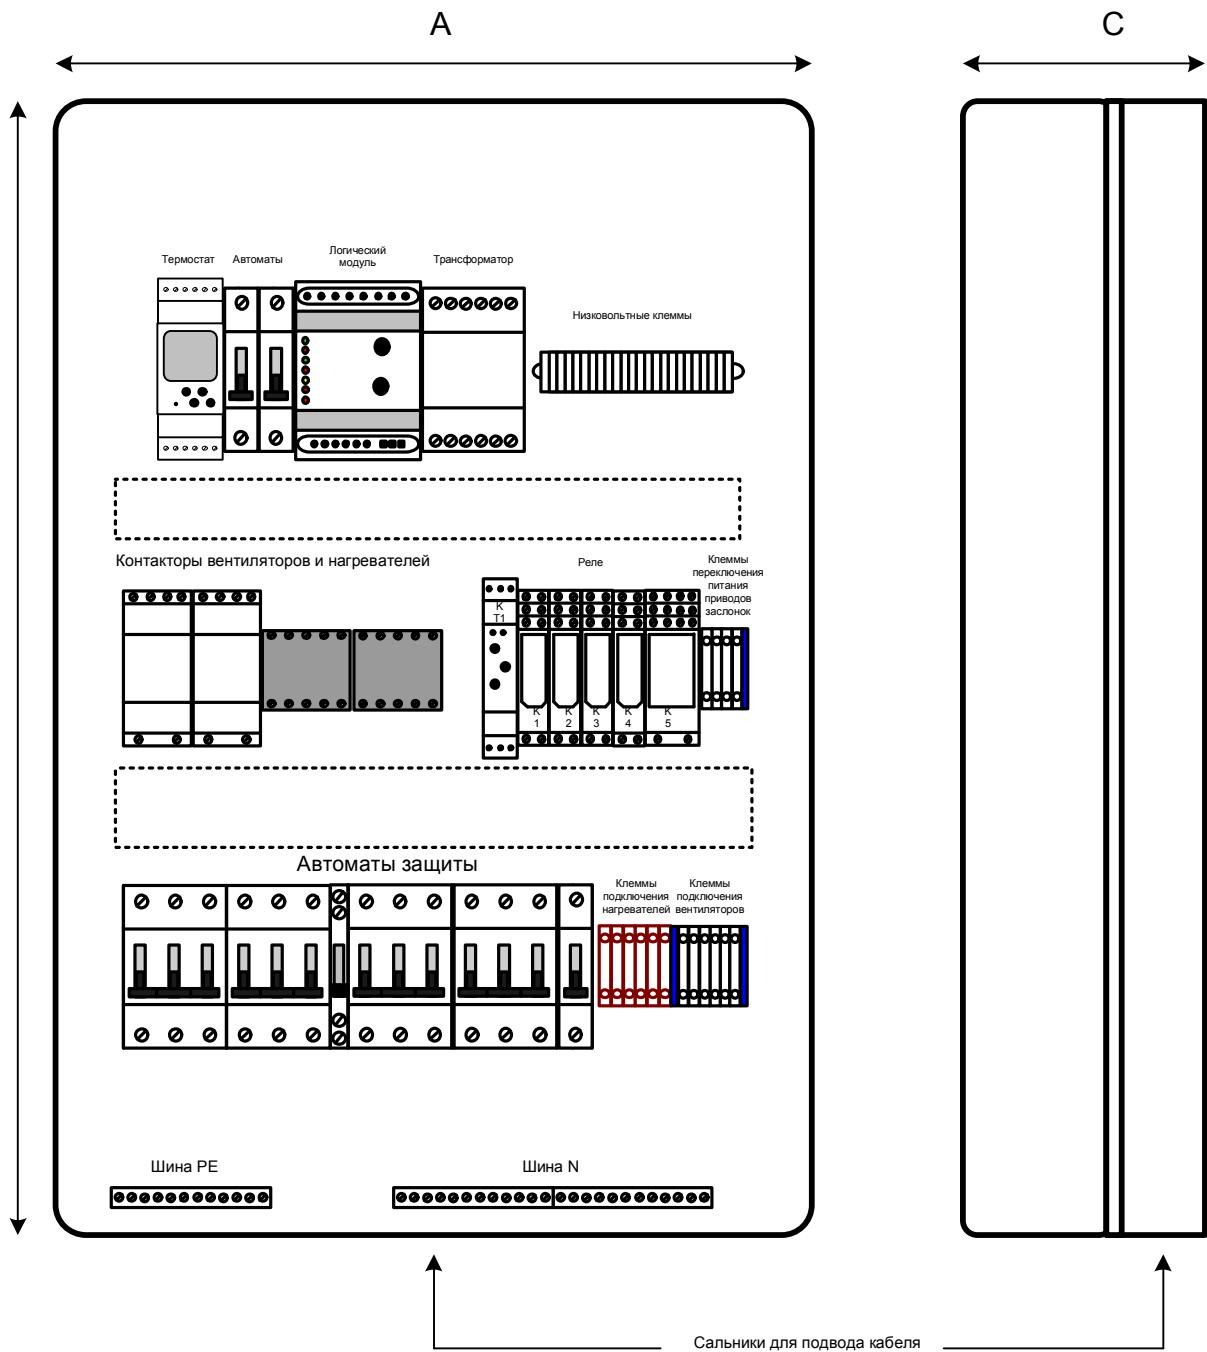

#### 14. Подключение заслонки наружного воздуха.

К блокам управления предусмотрена возможность подключения приводов воздушных заслонок с питанием 24 и 230 вольт переменного тока. Изменение напряжения питания производится переключением коммутационного провода внутри блока (клеммы на средней DIN-рейке). Стандартно установлено напряжение 24 вольта. Если необходимо произвести изменение напряжения, надо проделать следующую процедуру:


1. Отключить коммутационный провод от клеммы 24.
2. Подключить данный провод к клемме 230.
3. Отключить коммутационный провод от клеммы QG.
4. Подключить провод на клемму QN.

К блокам управления можно подключить приводы с трехпозиционным алгоритмом работы (клеммы Q6,Q7,Q4), а также двухпозиционные приводы с возвратной пружиной (клеммы Q41,Q61).

**Внимание: При переходе на другой вид питания обязательно переключение двух провод, в случае несоблюдения данного требования блок управления может выйти из строя**

**Внимание: При подключении двух и более заслонок с сервоприводами напряжение питания всех исполнительных механизмов должно быть однотипным (24 или 230).**

**Внимание: Подключение двухпозиционных приводов без возвратной пружины не предусмотрено.**

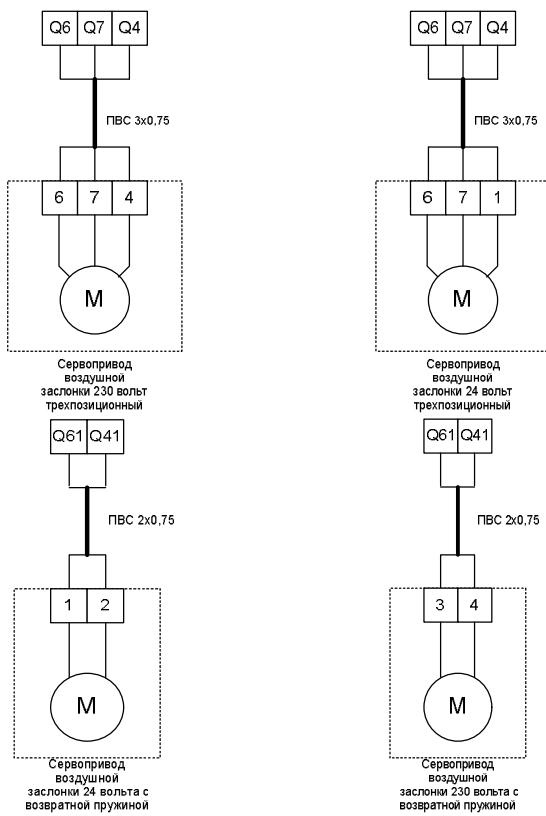

**15. Стандартно устанавливаемые параметры ( заводские настройки термостата).**

Подпрограмма	Описание	Индикация	Значение	Комментарии
SET1	Временная зависимость работы	YES/NO	NO	Не используется
SET2	Установка времени	2000/24/12/01:01	Реальное время	Используется только для индикации
SET3	Режим «каникул»	ON/OFF	OFF	Не используется
SET4	Выбор режима работы	FCE1...FCE6	FCE4	Функция двухступенчатого термостата
SET5	Установка температуры для датчика 1	T1	20	Установленное значение канальной температуры
	Установка температуры для датчика 2	T2	20	Не используется
SET6	Настройка гистерезиса канала 1	hy 01	0,5	Разница между точкой включения/выключения канала 1
	Настройка гистерезиса канала 2	hy 02	0,5	Разница между точкой включения/выключения канала 2
SET7	Настройка дифференциала между каналами		1	Разница температуры между включением канала 1 и канала 2
SET8	Корректировка измерений датчика 1	OFS1	0	Изменяется в случае отличия температуры реальной от измеренной
	Корректировка измерений датчика 2	OFS2	0	Не используется
	Выбор единицы измерения	C/F	C	Измерения температуры по шкале Цельсия
SET9	Настройка задержек срабатывания канала 1	Dy01	0	Не используется
	Настройка задержек срабатывания канала 1	Dy02	0	Не используется