

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ОТВОДНОЙ КЛАПАН

СЕРИЯ VTD300

Термостатический клапан ESBE серии VTD300 используется для отводных устройств. Клапан отклоняет поступающий поток от отверстия А к отверстию В в зависимости от температуры жидкости.



Наружная резьба

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Термостатический 3-ходовой клапан ESBE серии VTD300 предназначен для использования в отводных устройствах. Когда температура поступающей жидкости ниже номинальной температуры отвода, она отводится в отверстие В, а когда температура поступающей жидкости выше номинальной температуры отвода, она отводится в отверстие А.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Клапан содержит термостат с определенной температурой отвода, который воздействует на температуру поступающей жидкости и соответственно изменяет направление исходящего потока. Переключение с одного отверстия на другое происходит в пределах от $\pm 2^{\circ}\text{C}$ до $\pm 3^{\circ}\text{C}$, в зависимости от температуры точки переключения, относительно номинальной температуры отвода. Это означает, что клапан с номинальной температурой отвода 45°C при температуре поступающей жидкости $<43^{\circ}\text{C}$ отведет поток в отверстие В, при температуре поступающей жидкости $43\text{-}47^{\circ}\text{C}$ – в отверстия А и В, а при температуре поступающей жидкости $>47^{\circ}\text{C}$ – в отверстие А.

Используется четыре различных номинальных температуры отвода: 45°C , 50°C , 60°C и 70°C .

Функция клапана не зависит от его позиции.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Для защиты от замерзания допускается использовать теплоноситель с содержанием гликоля и незамерзающими жидкостями, нейтрализующими растворенный кислород, с концентрацией гликоля до 50 %. При добавлении гликоля к теплоносителю-воде, увеличивается вязкость и изменяется теплоемкость такого теплоносителя, поэтому это необходимо учитывать при выборе клапана. Если добавляется 30 - 50 % гликоля, то максимальный выходной эффект клапана уменьшается на 30 - 40 %. Более низкая концентрация гликоля может не оказывать влияния на клапан.

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется устанавливать на соединениях клапана запорные устройства для облегчения будущего обслуживания.

При обычном режиме эксплуатации нет необходимости в обслуживании термостатического смесительного клапана. Однако при необходимости терmostaty можно легко заменить.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА VTD300

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> Отопления | <input type="radio"/> Системы центрального горячего водоснабжения |
| <input type="radio"/> Комфортного охлаждения | <input type="radio"/> Системы центрального отопления |
| <input checked="" type="radio"/> Питьевого водопотребления | <input type="radio"/> Системы центрального охлаждения |
| <input type="radio"/> Отопления полов | |
| <input type="radio"/> Нагрева от солнечных панелей | |
| <input type="radio"/> Вентиляции | |
| <input type="radio"/> Зональных отопительных систем | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс давления: _____ PN 10
 Погрешность точки переключения: _____ $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 Температура точки переключения: _____ $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
 $50^{\circ}\text{C}, 60^{\circ}\text{C}, 70^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
 Температура теплоносителя: _____ постоянно макс. 100°C
 110°C временно макс. 110°C
 0°C мин. 0°C
 Макс. дифференциальное давление: _____ 100 кПа (1.0 бар)
 Утечка АВ - А, АВ - В: _____ Плотное уплотнение
 Соединения: _____ внешняя резьба, ISO 228/1


Материалы

Корпус клапана и другие металлические части, контактирующие с жидкостью:
 латунь DZR, CVV 602N, не подвергающаяся селективной коррозии

PED 97/23/EC, статья 3.3

Оборудование под давлением попадает под действие директивы PED 97/23/EC, статья 3.3 (в соответствии с инженерной практикой). В соответствии с директивой оборудование не должно иметь CE-маркировку.


СХЕМА ПОТОКА



ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ОТВОДНОЙ КЛАПАН

СЕРИЯ VTD300

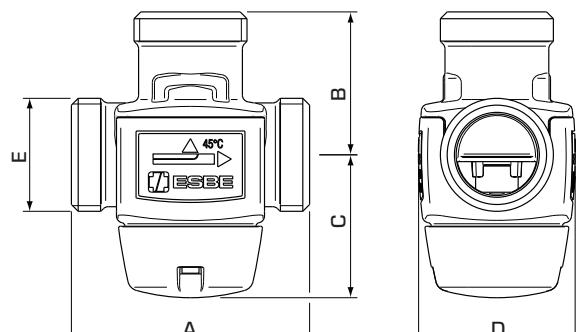

VTD322

СЕРИЯ VTD322, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Арт. номер	Наимено-вание	DN	Kvs*	Присоединение Е	точка переключения	А	В	С	Д	Масса [кг]
3160 01 00	VTD322	20	3.6	G 1"	45°C	70	42	42	46	0.45
3160 02 00					50°C					
3160 03 00					60°C					
3160 04 00					70°C					

* Значение Kvs в м³/ч при перепаде давления 1 бар.**ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ**